

Tela de Login

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

e)-Pasf

CPF

Senha

[Esqueceu a senha?](#)

Fazer Login

Para acessar o e-pasf antigo, acesse: <http://e-pasf.cge.ce.gov.br>

© 2018 - Governo do Estado do Ceará. Todos os direitos reservados.

Utilize seu e-mail institucional para redefinir sua senha.

Caso não saiba sua senha, clique aqui. Você será redirecionado para a página abaixo

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

e-PASF

Esqueceu sua senha?

Preencha o seu e-mail para receber as instruções de redefinição de senha:



Email

Redefinir Senha

© 2018 - Governo do Estado do Ceará. Todos os direitos reservados.
Versão: 1.6.16

Telas de Acesso

No Menu,
clique em
Monitoramento

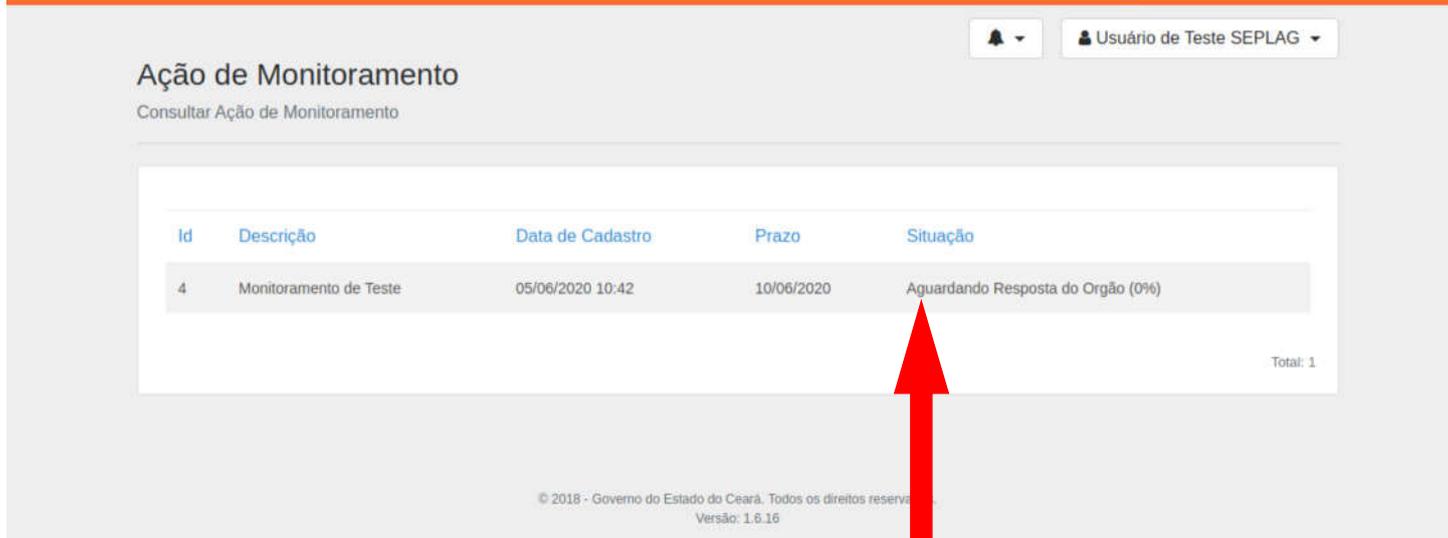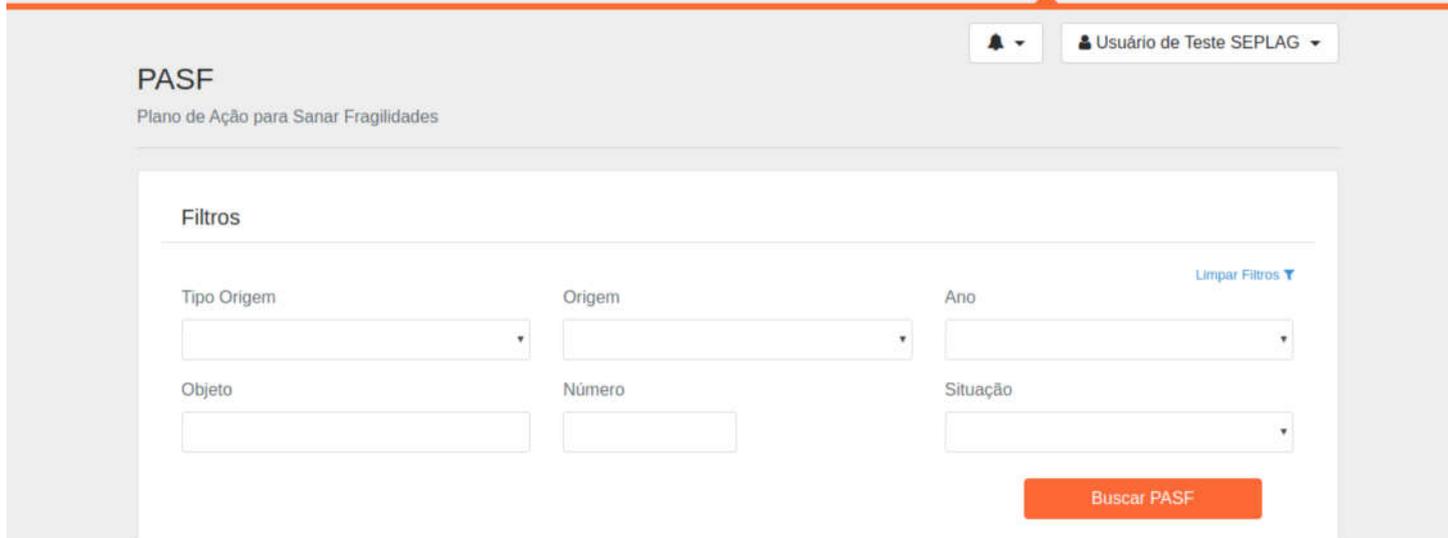

Clique na situação
Aguardando
resposta do órgão
para ter acesso aos
relatórios.

Telas de Monitoramento

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

PAINEL PASF MONITORAMENTO RELATÓRIOS SAIR

Usuário de Teste CGE

Ação de Monitoramento

Consultar Ação de Monitoramento

Ação de Monitoramento (6) - Monitoramento de Apresentação

Descrição: Monitoramento de Apresentação
Status: Aguardando Resposta do Órgão (0%)
Registro: 05/06/2020 13:40
Prazo: 10/06/2020

Mensagem

Mensagem

CGE - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO Aguardando Resposta do Órgão

Relatório.docx

Mensagem


Adicionar Arquivos

Salvar

Este é o relatório que deve ser utilizado para a criação da resposta da Ação de Monitoramento

Campo para fazer algum comentário ou observação (preenchimento não obrigatório).


Telas de Monitoramento

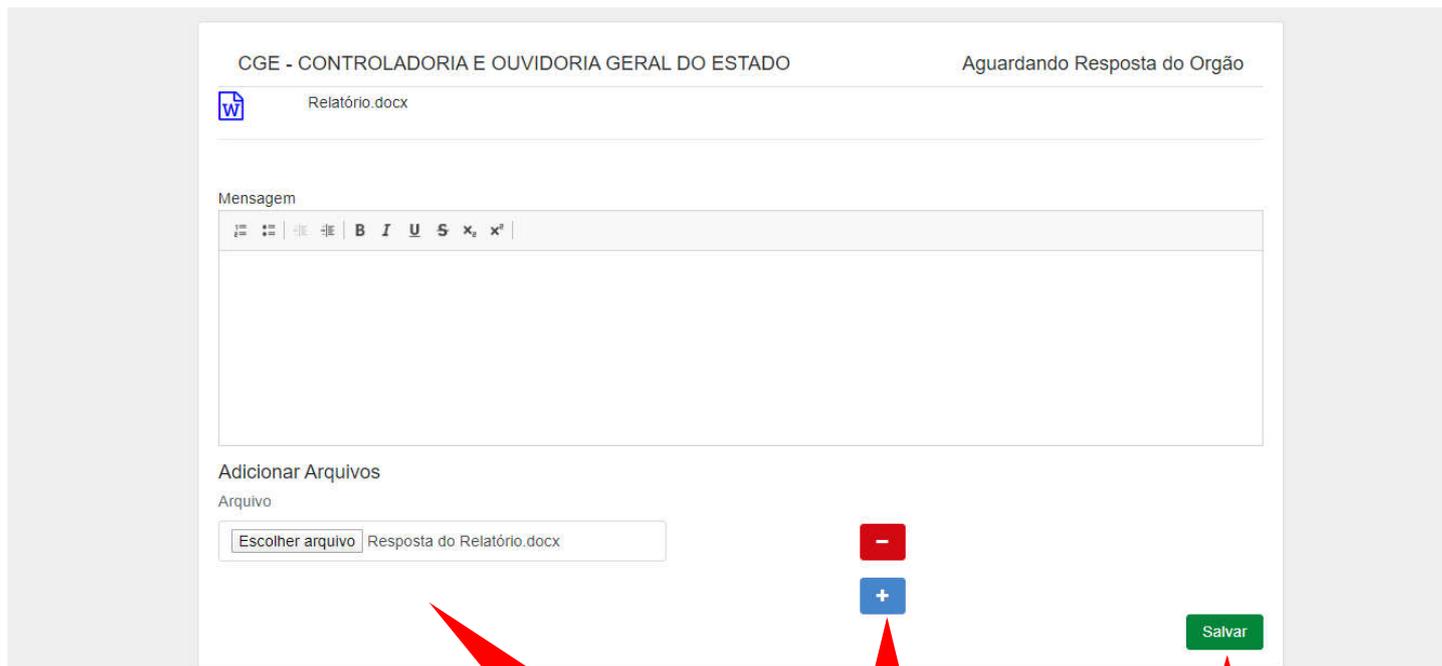

Com a Situação 'Respondido', aguarde o Responsável avaliar seu documento.

Para Realizar o envio do arquivo de resposta, clique no botão azul (+)

Em seguida, escolha o arquivo e clique em Salvar

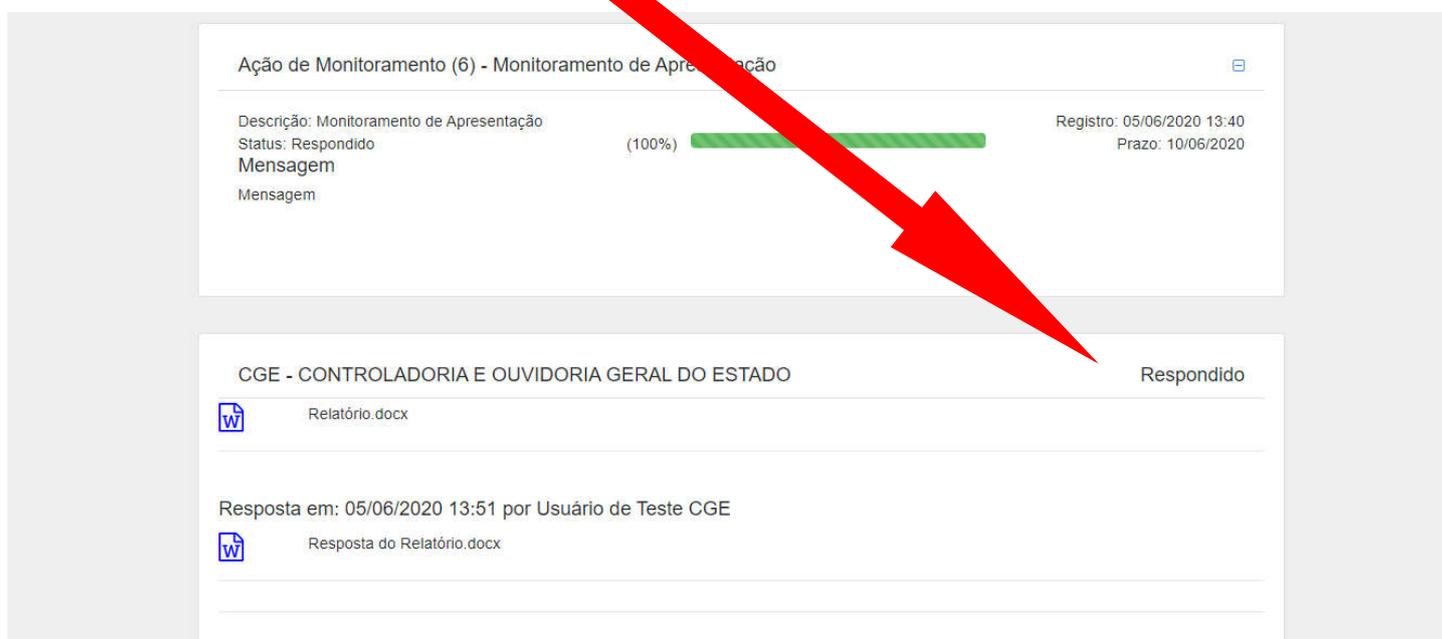

Telas de Monitoramento

CGE - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO Aguardando Resposta do Orgão

Relatório.docx

Mensagem

Adicionar Arquivos

Resposta em: 05/06/2020 13:51 por Usuário de Teste CGE + Salvar

Resposta do Relatório.docx

Recusada para Demonstrar Funcionalidade Resposta Recusada

Caso a resposta esteja incompleta ou não corresponda ao que foi solicitado, ela poderá ser recusada. O Fluxo então retorna para a inserção de uma nova resposta. Abaixo da Resposta, há a Justificativa de porque houve recusa.

CGE - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO Aguardando Resposta do Orgão

Relatório.docx

Mensagem

Adicionar Arquivos

Arquivo

Escolher arquivo Resposta do Relatório Corrigida.docx - +

Resposta em: 05/06/2020 13:51 por Usuário de Teste CGE + Salvar

Resposta do Relatório.docx

Repita o passo a passo de resposta e insira um novo arquivo. Após isso, salve novamente.

Telas de Monitoramento

CGE - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO Envio Completo

 Relatório.docx

Resposta em: 05/06/2020 13:51 por Usuário de Teste CGE

 Resposta do Relatório.docx

Recusada para Demonstrar Funcionalidade Resposta Recusada

Resposta em: 05/06/2020 13:56 por Usuário de Teste CGE

 Resposta do Relatório Corrigida.docx

Resposta Aceita



Por fim, se tudo estiver de acordo com o solicitado, a Resposta da Ação de Monitoramento será aceita e a Ação encerrada.